

Заказ №: 63774-23668-00000145
Зарегистрирован: 07.05.2025 09:18:29 *
Заказчик: ООО "ХромсистемсЛаб"
Место взятия биоматериала:

Образец №: 5172425743
Вид материала: Венозная кровь
Регистрация: 07.05.2025 09:17:46 *
Валидация (врач): 11.05.2025 07:19:16 *

Гептоглобин

Метод и оборудование: Турбидиметрия (Cobas 6000, Roche Diagnostics, Швейцария)

Название/показатель	Результат	Референсные значения **
Концентрация	1.42 г/л	0.30 - 2.00

Триглицериды

Метод и оборудование: Ферментативный колориметрический (Cobas 6000, Roche Diagnostics, Швейцария)

Название/показатель	Результат	Референсные значения **
Концентрация	↑ 3.69 ммоль/л	<1.70

Холестерол общий

Метод и оборудование: Ферментативный колориметрический (Cobas 6000, Roche Diagnostics, Швейцария)

Название/показатель	Результат	Референсные значения **
Концентрация	4.88 ммоль/л	<5.20

Комментарий: Уровень <5,2 является оптимальным. Для индивидуальной оценки кардиориска результат необходимо использовать в сочетании с другими показателями (шкала SCORE).

Гамма-глутамилтранспептидаза (гамма-ГТ)

Метод и оборудование: Ферментативный колориметрический (Cobas 6000, Roche Diagnostics, Швейцария)

Название/показатель	Результат	Референсные значения **
Активность	32 Ед/л	10 - 71

Билирубин общий

Метод и оборудование: Колориметрический (Cobas 6000, Roche Diagnostics, Швейцария)

Название/показатель	Результат	Референсные значения **
Концентрация	18.03 мкмоль/л	<21.00

* Время указано по часовому поясу GMT+3 (Москва)

** Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

Результаты анализов не являются основанием для постановки диагноза, назначения или коррекции лечения. Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других диагностических исследований.

Заказ №: 63774-23668-00000145
Зарегистрирован: 07.05.2025 09:18:29 *
Заказчик:
Место взятия биоматериала:

Образец №: 5172425742
Вид материала: Венозная кровь
Регистрация: 07.05.2025 09:17:56 *
Валидация (врач): 08.05.2025 17:04:18 *

Альфа-2-макроглобулин

Название/показатель	Результат	Референсные значения **
Концентрация	↓ 0.70 г/л	1.19 - 2.54

* Время указано по часовому поясу GMT+3 (Москва)

** Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

Результаты анализов не являются основанием для постановки диагноза, назначения или коррекции лечения. Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других диагностических исследований.

Аланинаминотрансфераза (АЛТ)

Метод и оборудование: УФ кинетический тест (Cobas 6000, Roche Diagnostics, Швейцария)

Название/показатель	Результат	Референсные значения **
Активность	33.9 Ед/л	0.0 - 41.0

Аспартатаминотрансфераза (АСТ)

Метод и оборудование: УФ кинетический тест (Cobas 6000, Roche Diagnostics, Швейцария)

Название/показатель	Результат	Референсные значения **
Активность	26.7 Ед/л	0.0 - 40.0

Аполипопротеин А-1

Метод и оборудование: Иммунотурбидиметрия (Cobas 6000, Roche Diagnostics, Швейцария)


Название/показатель	Результат	Референсные значения **
Концентрация	1.35 г/л	>1.20

* Время указано по часовому поясу GMT+3 (Москва)
** Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

Результаты анализов не являются основанием для постановки диагноза, назначения или коррекции лечения. Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других диагностических исследований.

Пациент	Биомаркеры
	Дата сдачи анализов 2025-05-07
	Альфа2 Макроглобулин 0.70 g/l ⁽¹⁾⁽²⁾
	Гаптоглобин 1.42 g/l
	Аполипопротеин A1 1.35 g/l
	Билирубин 18 µmol/l
	Гамма ГТ 32 IU/l
	АЛТ 34 IU/l
	АСТ 27 IU/l
	Уровень глюкозы натощак 4.8 mmol/l
	Общий холестерин 4.88 mmol/l
	Триглицериды 3.69 mmol/l

Результаты тестов

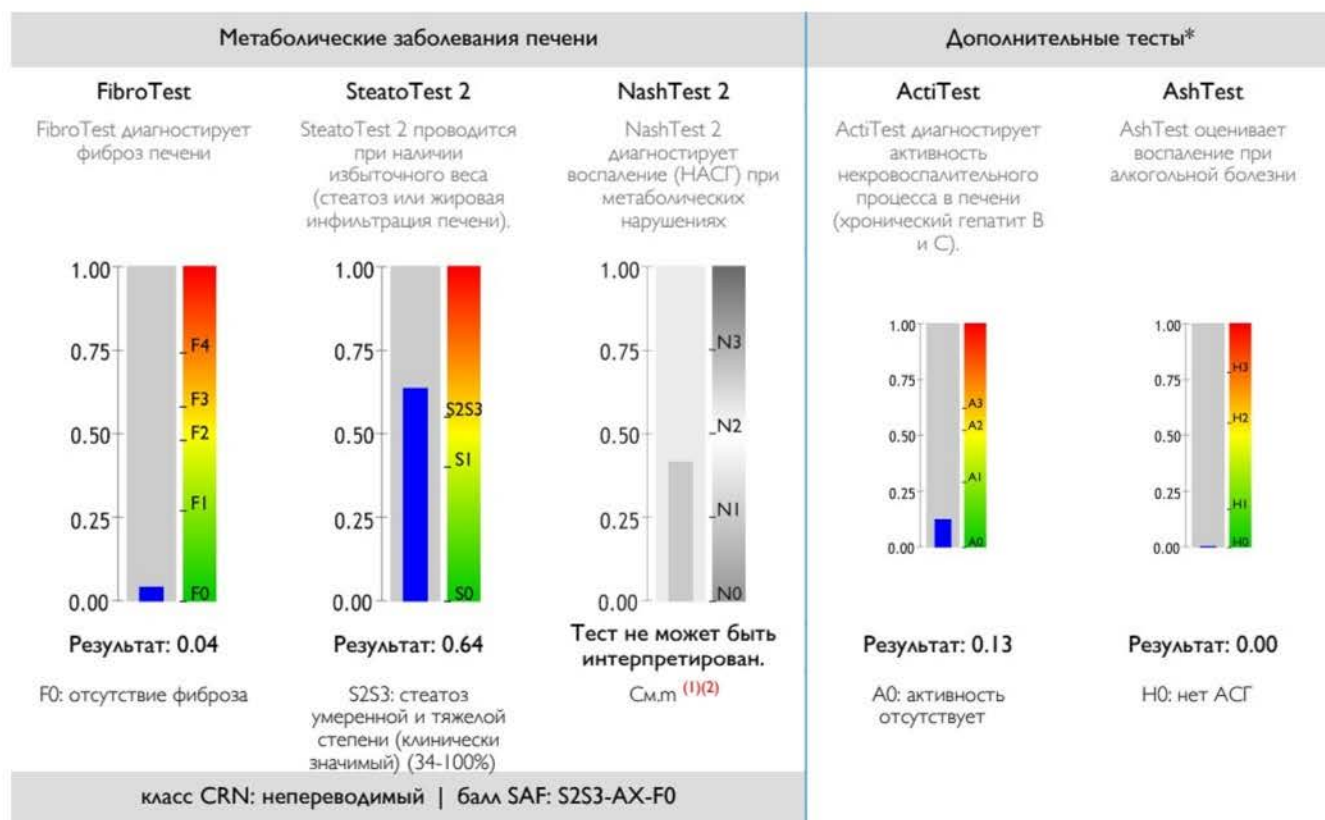

Предосторожности по использованию и интерпретации тестов

Соблюдение рекомендуемых компанией BioPredictive условий до и во время проведения анализов является основой получения достоверных результатов. Тесты не применяются при остром гемолизе, остром гепатите, острых воспалительных заболеваниях, внепеченочном холестазах. Посоветуйтесь со специалистом при интерпретации теста в случае хронического гемолиза или синдрома Жильбера. Интерпретируемость тестов не была апробирована для пациентов с трансплантированной печенью. Будьте внимательны при интерпретации результатов в случае выхода за нормальные значения какого-либо из показателей. В случае несоответствия между результатом биопсии и тестом рекомендуется проконсультироваться с врачом специалистом. Причины этих несоответствий могут быть связаны с дефектом теста или дефектом биопсии: то есть биопсия печени имеет частоту вариабельности 35% для одной стадии фиброза. ALT может недооцениваться у лиц с дефицитом витамина B6. Это не влияет на оценку.

FibroTest проводится при хронических гепатитах В и С, алкогольном и неалкогольном стеатозе. SteatoTest 2 проводится при хронических гепатитах В и С, алкогольном и неалкогольном стеатозе. NashTest 2 можно интерпретировать для оценки степени тяжести НАСГ у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени со стеатозом (НАЖБП). ActiTest проводится при хронических гепатитах В и С. AshTest проводится при алкогольном стеатогепатите. Оценка SAF (стеатоз, активность фиброз) варьируется от S0-A0-F0 до S3-A3-F4. CRN (Клинические исследования Network) основан на степени выраженности стеатоза и некроепалительного процесса и имеет значение 'Нет НАЖБП', 'Только стеатоз' или 'НАСГ'. * ActiTest и AshTest предназначены только для пациентов с хроническим гепатитом (В или С) и / или чрезмерным употреблением алкоголя в анамнезе.


(1) Это значение очень мало, ниже первого перценталя. Проверьте введенное значение. Обычное минимальное значение составляет 0.8 g/l. (2) Явно выраженное отклонение от среднего значения.




Как интерпретировать результаты теста ?

В данном руководстве по интерпретации представлены тесты компании BioPredictive по диагностике основных заболеваний печени

Использованные в руководстве значения являются условными и носят объяснительный характер. Результат, полученный при подсчете Вашего теста, представлен на отдельной странице.

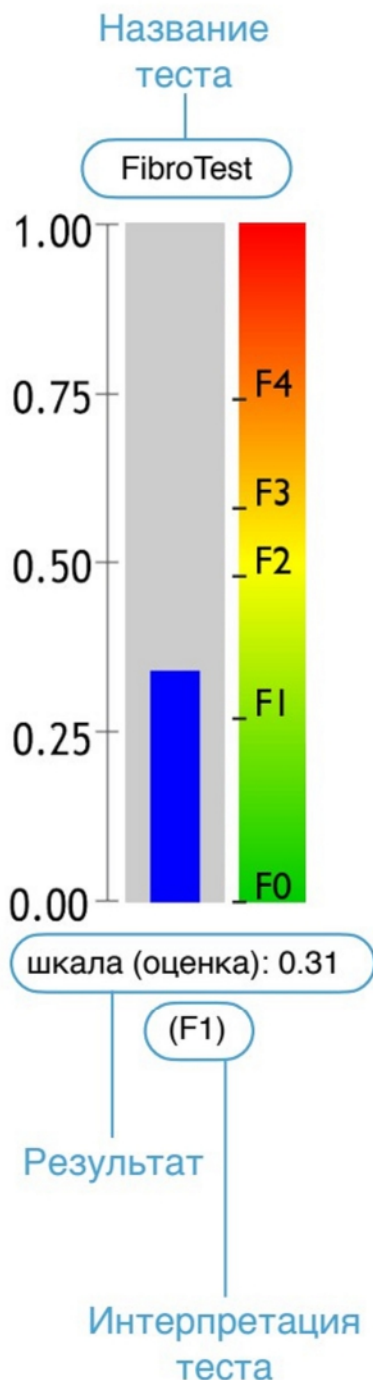

FibroTest
оценивает рубцы** на печени (фиброз)

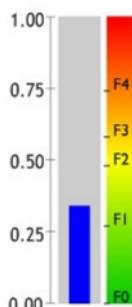


FibroTest оценивает наличие фиброза (рубца) в печени

- F0 : отсутствие фиброза
- F1 : минимальный фиброз
- F2 : умеренный фиброз
- F3 : прогрессирующий фиброз
- F4 : выраженный фиброз (цирроз)

Фиброз: замещение соединительной тканью структур печени, возникшей в результате воспалительного процесса в ней в результате воздействия вируса, накопления жира либо алкоголя. Фиброз часто сравнивают со шрамом в печени.

SteatoTest 2
оценивает жировую перегрузку (стеатоз или жировая печень)

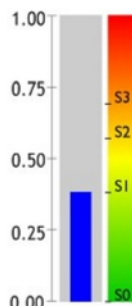


SteatoTest 2 оценивает стеатоз печени :

- S0 : стеатоз отсутствует (<5%)
- S1 : минимальный стеатоз (клинически значимого) (5-33%)
- S2S3 : от среднего до тяжелого стеатоза (клинически значимого) (34-100%)

Стеатоз: накопление жира в печени, вызванное метаболическими аномалиями (холестерин, триглицериды, сахарный диабет, лишний вес). Стеатоз обычно называют жировой печенью.

ActiTest
оценивает деятельность (воспаление при хроническом вирусном гепатите C или B)

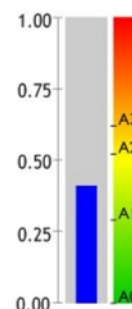


ActiTest диагностирует степень активности воспаления :

- A0 : активность отсутствует
- A1 : минимальная активность
- A2 : умеренная активность
- A3 : высокая активность

Активность процесса - воспалительные изменения в печени, наблюдаемые при хронических гепатитах B и C.

NashTest 2
оценивает воспаление (при болезнях обмена веществ: диабете, избыточном весе, холестерине, триглицеридах)

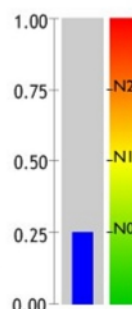


NashTest 2 Оценивает степень НАСГ :

- N0 : отсутствует НАСГ
- N1 : минимальный НАСГ
- N2 : умеренный НАСГ
- N3 : выраженный НАСГ

НАСГ: воспаление печени, связанное со стеатозом (жировая печень). НАСГ - реакция организма на накопление жира в печени.

AshTest
Оценивает воспаление печени (при чрезмерном употреблении алкоголя)

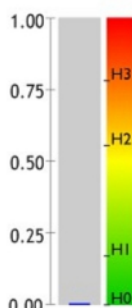

AshTest это тест, который оценивает воспаление вызванное употреблением алкоголя :

- H0 : отсутствие воспаления
- H1 : умеренное воспаление
- H2 : значительное воспаление
- H3 : острое воспаление

Действие: оценивает степень воспаления (при чрезмерном употреблении алкоголя).

Заказ №: 63774-23668-00000145
Зарегистрирован: 07.05.2025 09:18:29 *
Заказчик:
Место взятия биоматериала:

Образец №: 5172425741
Вид материала: Венозная кровь
Регистрация: 07.05.2025 09:18:03 *
Валидация (врач): 07.05.2025 19:41:07 *

Глюкоза в плазме

Метод и оборудование: Ферментативный УФ (гексокиназный) (Cobas 6000, Roche Diagnostics, Швейцария)

Название/показатель	Результат	Референсные значения **
Концентрация	4.78 ммоль/л	4.10 - 6.10

* Время указано по часовому поясу GMT+3 (Москва)

** Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

Результаты анализов не являются основанием для постановки диагноза, назначения или коррекции лечения. Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других диагностических исследований.